


辰野高等学校 混合教室棟（調理教室・被服教室）空調設備設置工事 箇所図

辰野高等学校校舎配置図

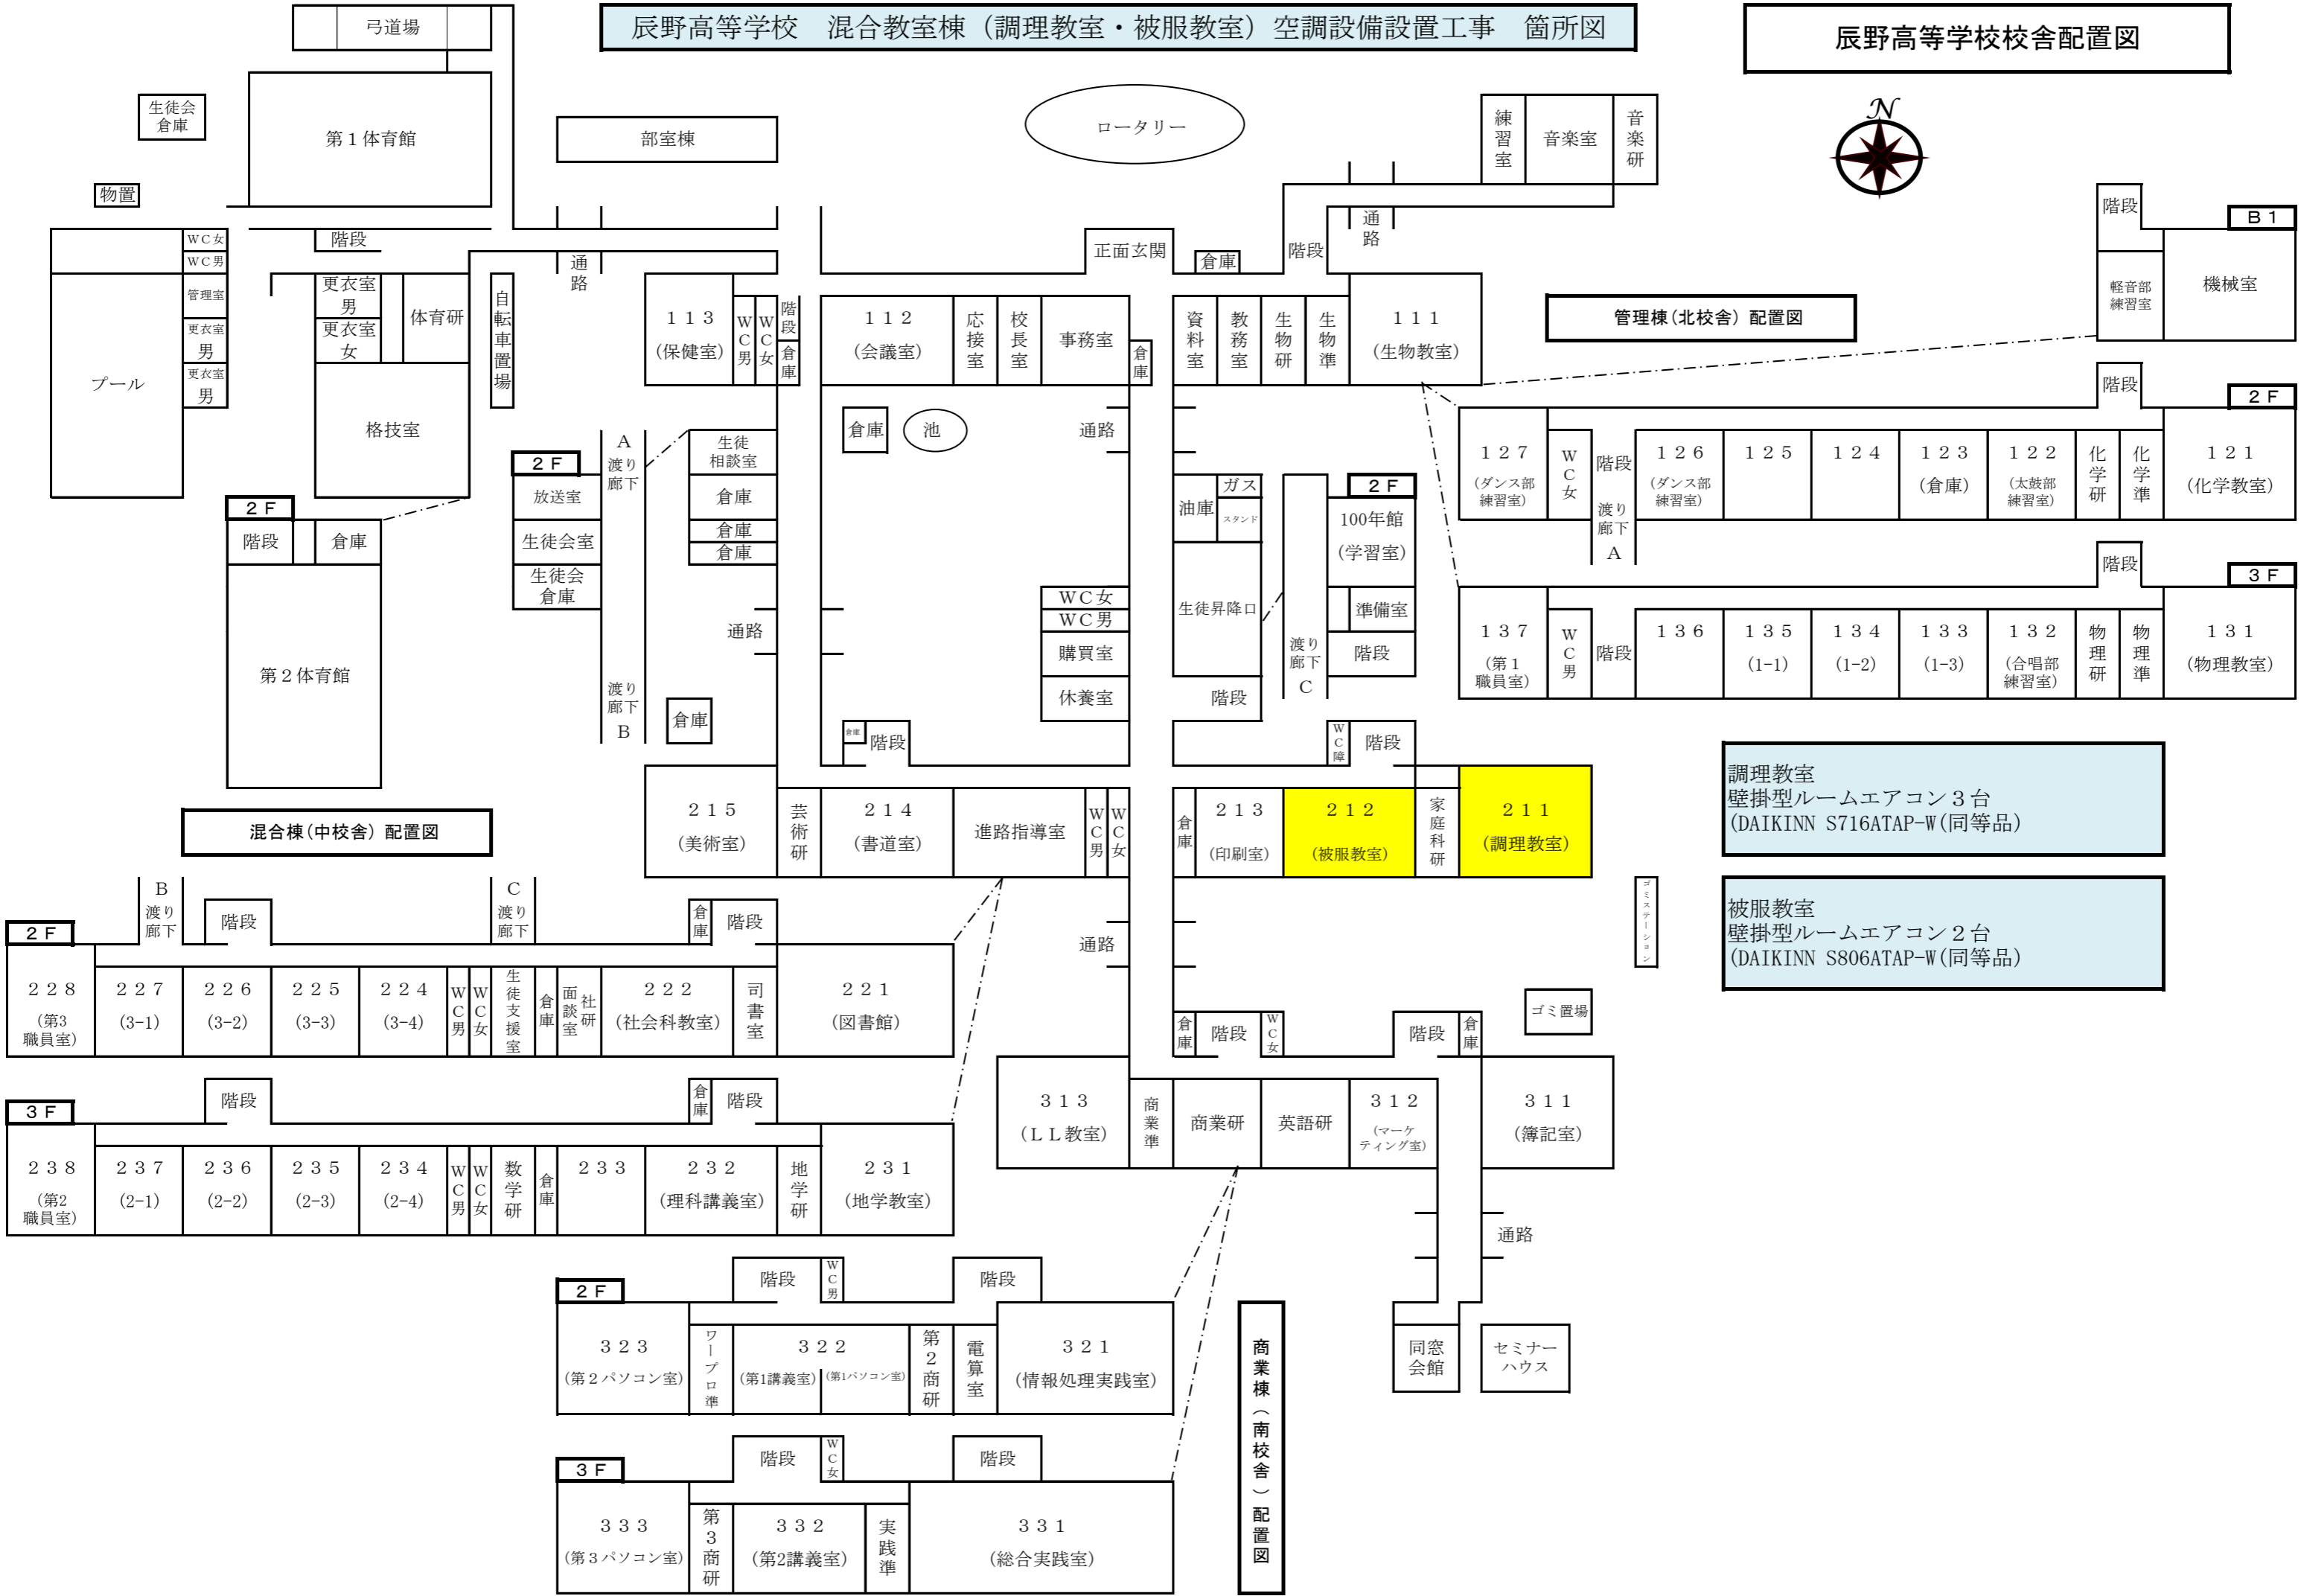

管理棟(北校舎) 配置図

混合棟(中校舎) 配置図

調理教室
壁掛型ルームエアコン3台
(DAIKINN S716ATAP-W(同等品))

被服教室
壁掛型ルームエアコン2台
(DAIKINN S806ATAP-W(同等品))

商業棟(南校舎) 配置図